



УСТАНОВКА СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ В КОРПУС ПРИВОДА

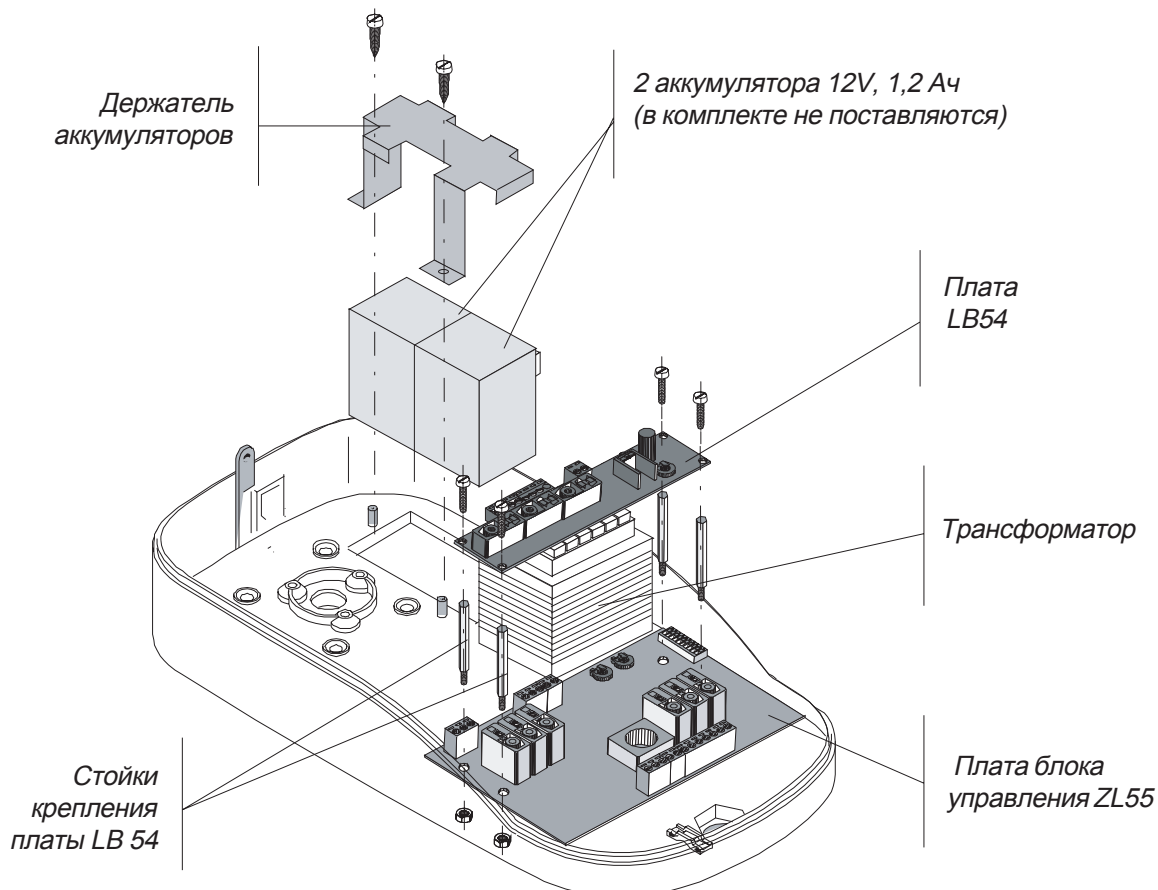

- Закрепите плату резервного питания LB54 на стойках, установленных на плате блока управления ZL55.
- Установите аккумуляторы и закрепите их держателем.
- Электрические подключения производите согласно схемам представленным на странице 2.


ВНИМАНИЕ! Все подключения проводить при отключенном электропитании!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ LB54 К ПРИВОДУ V700

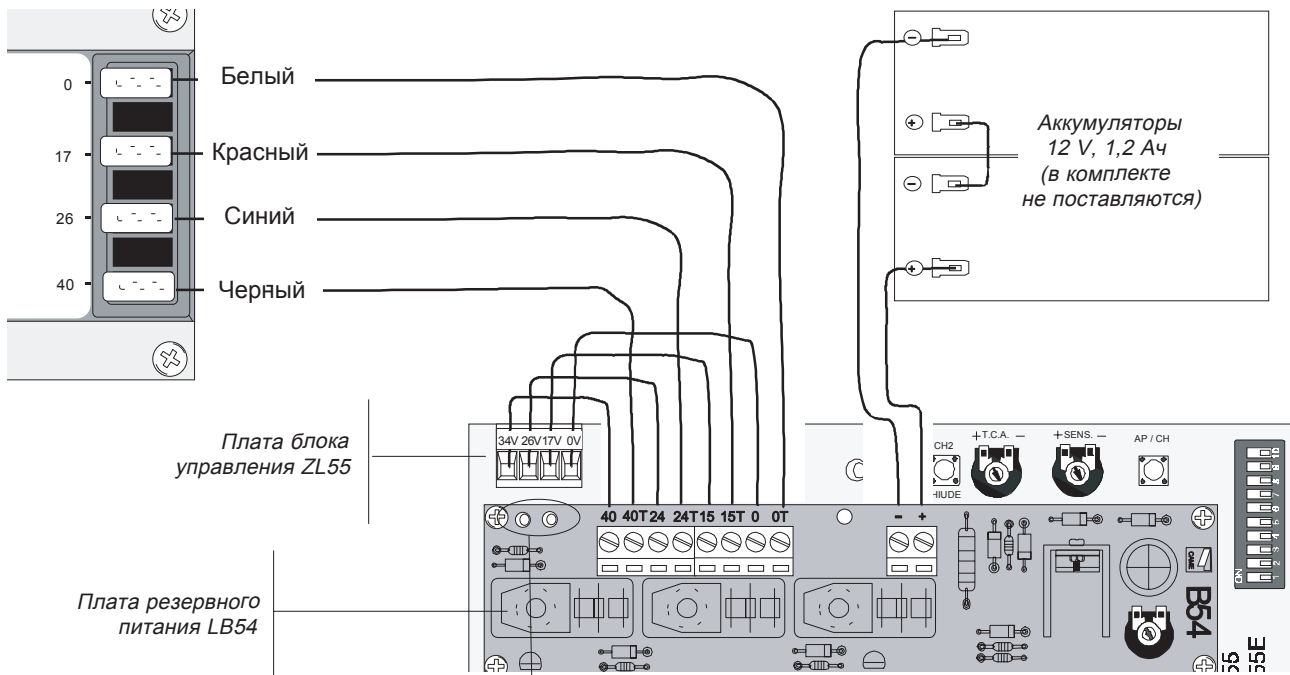

ЗЕЛЕНЫЙ ИНДИКАТОР - Наличие основного питания (220V)
 КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР - Аккумуляторы разряжены

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ LB54 К ПРИВОДУ V600

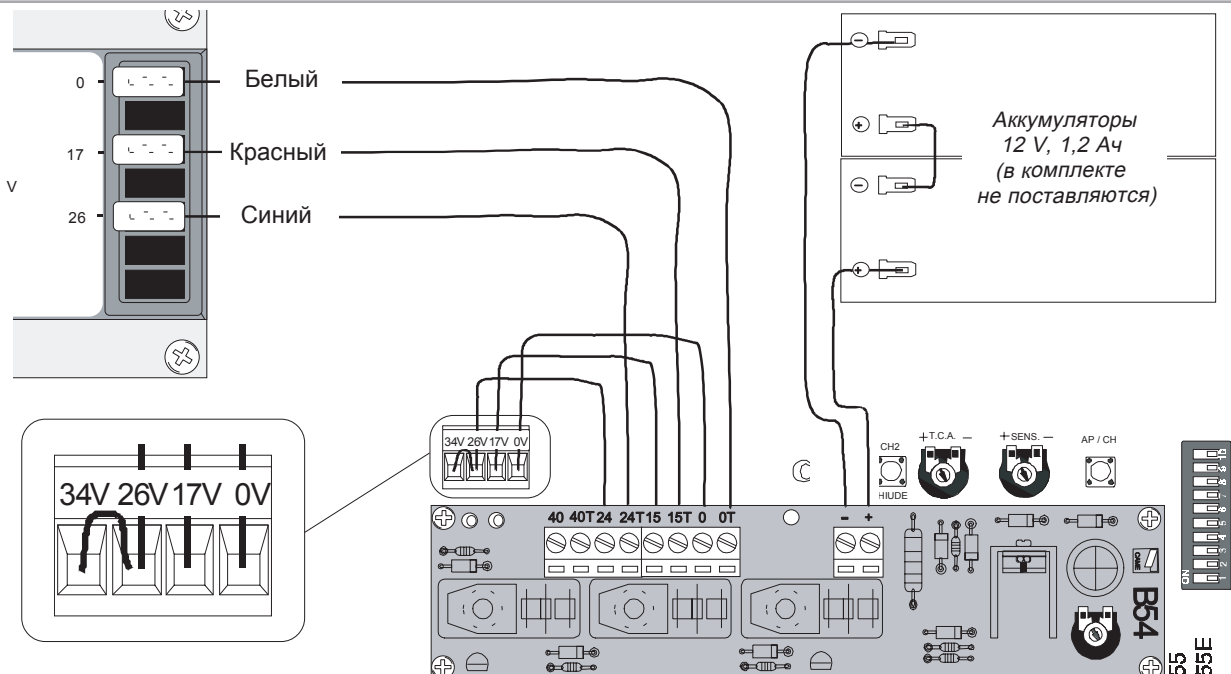

Management quality certificate
 DIN EN ISO 9001



Registration №
 12 100 8953

ООО «УМС Рус» - официальное представительство
 компании "CAME Cancelli Automatici S.p.a." в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web: www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50